



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Архангельской области
«Коношский комплексный центр
социального обслуживания»
(ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО»)

ул. Театральная, д. 24, пос. Коноша, Архангельская
обл. 164010

Тел./факс (81858) 22 - 513
E-mail: konkcsso@yandex.ru

ОГРН 1042902003176 ОКПО 72360514
ИНН/КПП 2912004493/291201001

От 02.03.2022 № 45
На № _____ от 14.02.2022

В отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы

Няндомского, Каргопольского
и Коношского районов
Управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Архангельской
области

Старшему инспектору
Мыминой Е.Г.

Об устранении выявленных нарушений

Уважаемая Елизавета Геннадьевна!

Сообщаем Вам, что государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Архангельской области «Коношский комплексный центр социального обслуживания» Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 14.02.2022 рассмотрено незамедлительно.

Вопрос о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности рассмотрен. На основании ст. 192 Трудового кодекса, пользуясь своим правом, работодателем принято решение не применять дисциплинарное взыскание к ответственным лицам.


Издан приказ от 01.03.2022 № 69-о «О соблюдении обязательных требований пожарной безопасности», направленный на недопущение нарушений требований пожарной безопасности.

Выделены денежные средства на проведение ремонта в целях устранения нарушения, выявленного в ходе плановой выездной проверки от 28.01.2022 № 8.

Заключен договор подряда № 22 от 21.02.2022 и произведена замена светильников в здании ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» № 1 (гардероб).

Произведена переустановка пожарных извещателей в рамках исполнения Контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны регистрационный № ИМЗ-2022-000331-365 от 31.01.2022.

Нарушение обязательных требований по 3 пожарной безопасности,

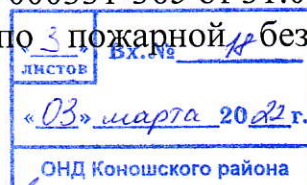

выразившихся в несоблюдении минимального расстояния (0,50м) от пожарного извещателя до инженерного оборудования (светильников) в помещении № 1 (гардеробная) устранено в полном объеме.

Приложение:

1. Копия приказа от 01.03.2022 № 69-о на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия договора подряда № 22 от 21.02.2022 на 3 л. в 1 экз.;
3. Копия Контракта № ИМЗ-2022-000331-365 от 31.01.2022 на 6 л. в 1 экз.;
4. Фототаблица устранения нарушения на 1 л. в 1 экз.

Директор



Е.Е. Золотых

Золотых Елена Евгеньевна
(81858)2-25-13

Фототаблица

Устранение нарушений требований пожарной безопасности, выявленных
плановой выездной проверкой от 28.02.2022 № 8

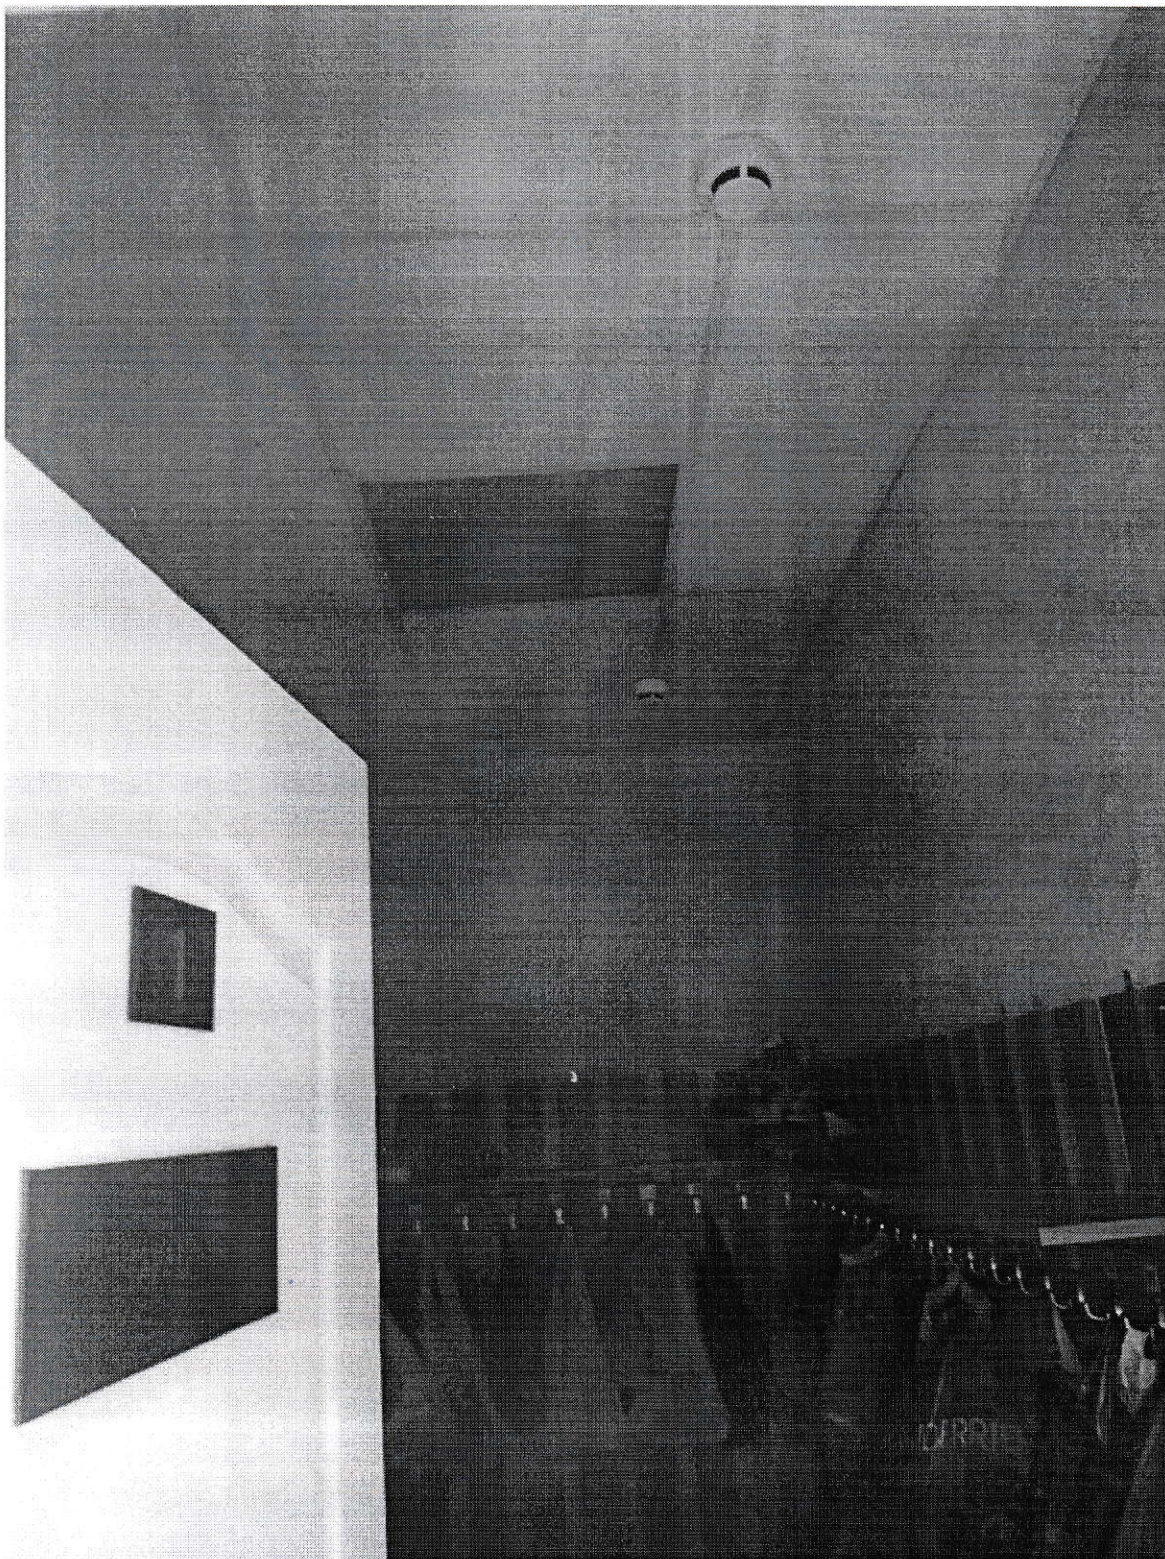


Фото № 1 Устранение нарушения № 1 протокола осмотра № 8
Помещение № 1 (гардероб)